

ARRÊTÉ N°2024/037
AUTORISANT LE DEVERSEMENT
TEMPORAIRE DES EAUX D'EXHAURE
DU CHANTIER DE LA

SCCV AULNAY DUCLOS
40 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS
SIRET : 92035911400013

Pour ses installations 63 RUE
JACQUES DUCLOS ANGLE
BOULEVARD LEFEVRE 93600
AULNAY-SOUS-BOIS

Dans le réseau public d'assainissement
du territoire Paris Terres d'Envol

Coordonnées du demandeur
Monsieur Adrien SAUBESTY
06 73 44 17 19
asaubesty@atland.fr

Le Président de l'établissement public territorial PARIS TERRES D'ENVOL,

Vu les articles L1331-1 à L1331-10 et L1337-2 du code de la santé publique

Vu l'article L 213-10-2 du code de l'environnement modifié par l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu les articles L. 2224-8, L. 2224-9, L3451-1, L3451-3, R. 2224-19 R. 2224-19-1, R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 août 2017 modifiant les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le règlement de service d'assainissement territorial adopté par délibération n° 152 du 13 décembre 2021

Vu le règlement d'assainissement adopté par le Conseil Départemental de Seine Saint Denis

Considérant l'avis émis sur la demande d'autorisation de déversement par :

- Le département de la Seine Saint Denis en date du 09/12/2024
- Le SIAAP en date du 03/12/2024

ARRÊTE

ARTICLE 1 – OBJET DE L'AUTORISATION

SCCV AULNAY DUCLOS
40 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS
SIRET : 92035911400013

dénommé **l'Etablissement** dans la suite du présent arrêté est autorisé dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux d'exhaure dans le réseau territorial d'eaux pluviales de la rue Jacques Duclos. Ce réseau territorial d'eaux pluviales rejoint le réseau départemental d'eaux pluviales rue Clément Ader à Aulnay-sous-Bois puis la Morée (rivière), gérée également par le département.

Les eaux qui seront rejetées en journée dans le réseau territorial d'eaux usées rejoindront le réseau départemental d'eaux usées rue de Balagny puis les systèmes d'épuration du SIAAP.

L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol est maître d'ouvrage du réseau territorial d'assainissement et responsable du service public d'assainissement territorial.

Dans la suite du document, il est dénommé **Paris Terres d'Envol**.

Les rejets auront lieu dans les branchements existants d'eaux pluviales et d'eaux usées d'une construction démolie identifié sur le trottoir (annexe).

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUE DES REJETS

A. Prescriptions générales

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux rejetées doivent :

- Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. En cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5 ;
- Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C ;
- Présenter un rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) inférieur à 2,5 ;
- Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles de :
 - Colorer anormalement les rejets
 - Porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement ;
 - Endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs équipements connexes ;
 - Entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ;
 - Être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de baignades...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics ;
 - Empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.
- Respecter les prescriptions du règlement de service de l'Assainissement de l'EPT, du règlement de l'assainissement Départemental.

B. Prescriptions particulières

Les eaux rejetées ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005, ni celles figurant à l'annexe V de l'arrêté du 22 juin 2007, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement.

Les eaux rejetées devront en particulier respecter les prescriptions particulières suivantes :

- **réseau d'eaux usées**

Paramètres	Concentrations moyennes journalières maximale (mg /l)	Flux journaliers (kg/j)
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	2000 mg/l	1326 kg/j
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5)	800 mg/l	530,4 kg/j
Matières En Suspension (MES)	600 mg/l	397,8 kg/j
Azote global (NGL)	150 mg/l	99,45 kg/j
Phosphore total (Pt)	50 mg/l	33,15 kg/j

- **réseau d'eaux pluviales**

Paramètres	Concentrations moyennes journalières maximale (mg /l)	Flux journaliers (kg/j)
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	300 mg/l	168,3 kg/j
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5)	100 mg/l	56,1 kg/j
Matières En Suspension (MES)	100 mg/l	56,1 kg/j
Azote global (NGL)	30 mg/l	16,83 kg/j
Phosphore total (Pt)	10 mg/l	5,61 kg/j

Quel que soit le réseau

Paramètres	Concentrations moyennes journalières (mg /l)	Flux journaliers (kg/j)
Métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Zn + Sn + Cd + Hg + Fe + Al)	15 mg/l	9,95 kg/j
Indice phénols	0,3 mg/l	0,1989 kg/j
Cadmium (en Cd)	0,2 mg/l	0,02652 kg/j
Benzène	0 mg/l	0 kg/j
Toluène	0,074 mg/l	0,05 kg/j
Éthylbenzène	0,150 mg/l	0,09945 kg/j
Xylène	0,050 mg/l	0,03315 kg/j
Manganèse	0,05 mg/l	0,03315 kg/j
Mercure (en Hg)	0,05 mg/l	0,03315 kg/j
Chrome hexavalent et composés (en Cr)	0,1 mg/l	0,01326 kg/j
Plomb et composés (en Pb)	0,5 mg/l	0,0663 kg/j
Cuivre et composés (en Cu)	0,5 mg/l	0,0663 kg/j
Chrome et composés (en Cr)	0,5 mg/l	0,0663 kg/j
Nickel et composés (Ni)	0,5 mg/l	0,0663 kg/j
Zinc et composés (en Zn)	2 mg/l	0,2652 kg/j
Fer, aluminium et composés (en Fe + Al)	5 mg/l	3,315 kg/j
AOX	1 mg/l	0,663 kg/j

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)*	1 mg/l	0,663 kg/j
Trichlorométhane	0,050**	0,03315 kg/j
Tétrachloroéthylène	0,025**	0,016575 kg/j
Trichloroéthylène	0,025**	0,016575 kg/j
Chlorure de Vinyle	0,025**	0,016575 kg/j
Hydrocarbures totaux	10 mg/l	6,63 kg/j
Sulfates	400 mg/l	265,2 kg/j
Chlorures	500 mg/l	331,5 kg/j
HAP	0,05 mg/l	0,03315 kg/j
PCB	0,05 mg/l	0,03315 kg/j

* A minima, somme des 13 COHV. Le résultat de chaque composé de la somme sera rendu disponible et devra rester conforme à valeur limite de l'arrêté du 02/02/1998 en vigueur.

** Valeurs limite de l'arrêté du 02/02/1998 actuellement en vigueur.

Les autres substances non listées ci-dessus doivent rester conformes au règlement du Service d'assainissement de l'Établissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, du Service départemental de l'assainissement de la Seine-Saint-Denis et du SIAAP.

Toute autre substance doit rester conforme à la réglementation en vigueur, dans la branche d'activité ou les différents métiers de l'établissement. Par défaut, les valeurs de l'arrêté du 2 février 1998 et ses annexes seront prises en compte. Pour les BTEX, ces valeurs s'appliquent.

ARTICLE 3 – CONDITIONS TECHNIQUES DU DEVERSEMENT

Durée du rejet : 5,5 mois

Débit horaire : 51 m³/h

Débit de rejet dans le réseau d'eaux pluviales (18h à 5h du matin) : 561 m³ /j

Débit de rejet en journée dans le réseau d'eaux usées (6h à 17h) : 663 m³/j

Volume prévisionnel dans le réseau d'eaux usées : 99 450 m³

Volume prévisionnel dans le réseau d'eaux pluviales : 84 150 m³

Volume prévisionnel total : 183 600 m³

Nature des rejets

La principale activité de l'Etablissement sur la construction d'un immeuble d'habitation sur un niveau de sous-sol.

Il est précisé à l'Etablissement qu'à partir de janvier 2025, le rejet devra s'écouler dans le réseau d'eaux pluviales de 18h00 à 5h00 du matin du lundi au vendredi, en effet, les équipes du Département de la Seine-Saint-Denis effectueront des travaux sur la Morée nécessitant une mise à sec.

En raison de l'impossibilité de prévoir un ouvrage de rétention sur le chantier, l'Etablissement demande l'autorisation de rejeter la journée dans le réseau territorial d'eaux usées et la nuit dans le réseau d'eaux pluviales.

Plan des réseaux internes de collecte

L'Etablissement devra prendre toutes les dispositions nécessaires d'une part pour assurer que l'état de son réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et d'autre part pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et le cas échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d'exploitation des ouvrages de collecte et de traitement.

L'Etablissement devra entretenir convenablement ses canalisations de collecte d'effluents et procéder à des vérifications régulières de leur bon état.

Produits utilisés par l'Etablissement

L'Etablissement devra se tenir à la disposition de Paris Terres d'Envol pour répondre à toute demande d'information quant à la nature des produits utilisés. A ce titre, les fiches « produit » et les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être consultées par Paris Terres d'Envol sur demande.

Traitement préalable aux déversements

Les eaux pluviales passeront également par un bac de décantation avant rejet au réseau public.

ARTICLE 4 – DUREE DE L'AUTORISATION

Le présent arrêté est délivré pour une durée de 5 mois à compter de sa date de signature.

Si l'Etablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande à la Direction de l'Eau et l'Assainissement de Paris Terres d'Envol, par écrit, 1 mois au moins avant la date d'expiration du présent arrêté.

En dessous de ce délai et si l'instruction de ce renouvellement se prolonge au-delà de la validité de la présente autorisation, la Direction de l'Eau et l'Assainissement se réserve le droit de faire interrompre le rejet le temps de cette instruction.

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES

L'EPT Paris Terres d'Envol et le Département de la Seine-Saint-Denis n'appliquent pas de redevance pour le rejet d'exhaure dans le réseau d'eaux pluviales.

Le rejet des eaux d'exhaure dans le réseau d'eaux usées est soumis au paiement d'une redevance à l'EPT Paris Terres d'Envol, au Département de la Seine-Saint-Denis et au SIAAP.

En contrepartie du service rendu, l'Etablissement dont le déversement temporaire des eaux d'exhaure est autorisé par le présent arrêté est soumis au paiement d'une redevance d'assainissement collectif dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour les eaux d'exhaure rejetées au réseau territorial d'eaux usées, cette redevance est calculée selon les délibérations en vigueur sur la base d'une tarification des parts collecte, transport et traitement. Les eaux rejetées au réseau d'assainissement devront être comptabilisées par l'entreprise. Les eaux pluviales seront à déconnecter du comptage des eaux claires rejetées au réseau. Les rejets d'eaux pluviales ne donnent pas lieu à l'application d'une redevance.

Le rejet d'eaux claires (eaux d'exhaure) s'effectuant sur un réseau d'eaux usées est assujéti à une redevance assainissement (cf. délibération départementale du 10 mars 2016). Comme le prévoit l'Article 35 du règlement de service d'assainissement départemental, approuvé le 13 février 2014, ainsi que le Règlement du Service d'Assainissement du SIAAP, le calcul de la redevance se fera sur les données d'auto-surveillances fiables et validées par les services du Département. En cas de non-fourniture des éléments de comptage des eaux rejetées au réseau d'assainissement, les collectivités baseront le calcul de leur redevance sur le volume total autorisé, figurant à l'article 3 – **CONDITIONS TECHNIQUES DU DEVERSEMENT** – nature des rejets de la présente autorisation. **Aucune régularisation ne sera acceptée dans un délai de plus de 3 mois après la date de fin d'autorisation de rejet.** Aucune régularisation ne sera acceptée dans un délai de plus de 3 mois après la date de fin d'autorisation de rejet.

Pour les eaux provenant du réseau d'eau potable, cette redevance est réputée payée dans le cadre de la facturation par le distributeur d'eau. L'Etablissement n'a pas fait de déclaration préalable à l'instruction du présent arrêté d'autorisation de déversement temporaire pour les eaux provenant du réseau d'eau potable permettant de justifier un volume déversé au réseau d'assainissement inférieur au volume d'eau consommé. Aussi, aucune demande de dégrèvement ultérieure ne sera recevable.

En cas de non-transmission des résultats d'auto-surveillance la redevance d'assainissement sera établie sur le volume prévisionnel total (volume prévisionnel au réseau d'eaux pluviales + volume prévisionnel au réseau d'eaux usées).

ARTICLE 6 – AUTOSURVEILLANCE

L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent arrêté.

Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluations appropriées du volume prélevé.

Le titulaire devra mettre en place un programme de surveillance des rejets.

Le demandeur consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'installation de prélèvement :

- Les volumes prélevés quotidiennement ;
- Les incidents survenus au niveau de l'exploitation.

Il est demandé au pétitionnaire un curage régulier des ouvrages de prétraitement, un suivi continu du pH et un traitement complémentaire pour ramener le pH aux teneurs maximales imposées en cas de dépassement.

Surveillance des dispositifs de traitement avant rejet :

Description des installations en place :

Chaque ouvrage de traitement sera inspecté à fréquence régulière, et entretenu de manière à être en permanence opérationnel suivant ses caractéristiques et ses performances annoncées. Un cahier d'exploitation sera tenu à jour pour chaque ouvrage. Chaque intervention ou vérification devra être consignée. Les bordereaux de suivi des déchets y seront conservés. Ce cahier sera tenu à disposition des agents des services publics de l'assainissement.

Entretien et élimination des déchets :

L'établissement a l'obligation de maintenir en permanence ses installations de pré-traitement/récupération en bon état de fonctionnement. Pour cela, les regards de vidange doivent être parfaitement accessibles. Ils seront suffisamment grands pour permettre le nettoyage et les éventuelles opérations de maintenance à effectuer sur l'appareil.

L'installation récupérant les boues/les hydrocarbures devra être vidangée et curée régulièrement, au minimum annuellement, en fonction de son utilisation et de sa capacité de rétention. Les boues/les hydrocarbures, stockés sur rétention, doivent être évacués en tant que déchets industriels spéciaux et confiés à une société agréée qui assurera leur élimination ou leur valorisation dans les conditions réglementaires en vigueur.

Les by-pass qui permettent d'isoler l'appareil doivent être évités.

Surveillance de la qualité des rejets :

Des mesures de pH, le débit et de température de l'effluent seront effectuées **journièrement**.

Les paramètres du tableau de l'article 2-B seront analysés **mensuellement** en laboratoire agréé sur un prélèvement en un point représentatif du rejet global au réseau d'assainissement.

Transmission des données obtenues :

En cas de non-conformité du rapport d'analyse transmis par le laboratoire, l'établissement devra arrêter le déversement et mettre en place un dispositif de prétraitement adéquat et bien dimensionné au regard de la pollution à traiter.

Ce programme d'autosurveillance pourra être modifié sur la période, en fonction des résultats obtenus.

Le rapport d'autosurveillance qui sera transmis à la fin du rejet sera accompagnée d'un bilan comportant :

- Le volume d'eau rejeté au réseau d'assainissement.
- Les résultats d'autosurveillance.
- La consommation en eau potable pour chaque usage.

Une autosurveillance (comptage + analyses) sera mise en place pour chaque point de déversement : réseau d'eaux pluviales et réseau d'eaux usées.

Il conviendra d'envoyer les résultats des analyse d'autosurveillance des 2 points de déversement aux gestionnaires d'assainissement dont les contacts apparaissent ci-dessous.

Contacts

Contact établissement	Téléphone	Courriel
EPT Paris Terres d'Envol	0 800 10 23 13	contact.usagers@paristde.fr
Département de Seine Saint Denis DEA Bureau Qualité des Eaux 93 006 BOBIGNY Cédex	01 43 93 65 00	autosurveillance-rejet@seinesaintdenis.fr
SIAAP Direction Etudes Stratégiques et Prospectives Service Schéma Directeur Unité Eaux Usées Non Domestiques 2 rue Jules César 75589 PARIS CEDEX 12	01 44 75 69 29 01 44 75 61 56	arrete.deversement@siaap.fr

Contrôle

Paris Terres d'Envol et le Département de Seine-Saint-Denis pourront effectuer, à leurs frais et de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité.

L'Etablissement facilitera l'accès des agents de Paris Terres d'Envol et du Département de Seine-Saint-Denis, ou des personnes mandatées par ces services, à ses installations pour leur permettre d'effectuer toute inspection ou prélèvement nécessaire à l'exercice de leur mission de contrôle du bon respect des termes de la présente autorisation. Ces contrôles ont lieu de façon inopinée.

Paris Terres d'Envol et le Département de Seine-Saint-Denis pourront faire supporter les frais du contrôle par l'auteur du déversement si au moins une analyse démontre que les eaux rejetées ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues dans le règlement d'assainissement.

Paris Terres d'Envol et le Département de Seine-Saint-Denis (ainsi que les organismes et laboratoires d'analyse appelés à intervenir dans le cadre de ces contrôles) s'engagent à respecter le caractère confidentiel des résultats d'analyses, notamment pour préserver certains secrets de fabrication de l'Etablissement.

ARTICLE 7 – NON-RESPECT DES CONDITIONS D'ADMISSION

L'Etablissement devra prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de déversement de produits dangereux et pour limiter les conséquences d'un déversement accidentel.

L'Etablissement s'engage à alerter immédiatement Paris Terres d'Envol, ainsi que le Département, en cas de risque :

- Soit d'un rejet non conforme, à la suite d'un dysfonctionnement du prétraitement éventuel ou non (mesures in situ, autosurveillance, observations...) ;
- Soit d'un rejet accidentel de produits toxiques ou corrosifs, ou susceptibles de provoquer des dégagements gazeux.

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par la présente autorisation, l'Etablissement est tenu de :

- Prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de Paris Terres d'Envol et du Département de Seine-Saint-Denis pour une autre solution ;
- Isoler son réseau d'évacuation d'eaux si le dépassement fait peser un risque grave pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de Paris Terres d'Envol et du Département de Seine-Saint-Denis.

En cas de dépassement de seuil sur le paramètre sulfate établi à 400 mg/l, l'établissement devra mettre en place un détecteur d'H₂S au droit du rejet, afin de surveiller les émanations de gaz soufrés au réseau d'assainissement.

Ce détecteur devra être accompagné d'une transmission de résultats à fréquence très courte et d'une alarme en cas du dépassement du seuil d'H₂S de 5 ppm.

Ce système devra être susceptible de stopper le rejet en cas de dégagement. Dans ce cas, l'établissement devra mettre en place un dispositif pour améliorer cette situation, soit par la mise en route d'un dispositif de prétraitement, soit par l'injection de réactif pour éviter les phénomènes de fermentation.

L'Etablissement précisera la nature et la quantité du désordre constaté. Il mettra tout en œuvre pour le faire cesser sans délai. Avant la reprise du rejet, l'Etablissement en demandera l'autorisation au gestionnaire après avoir démontré le retour à une situation normale et les moyens engagés pour éviter un nouveau dysfonctionnement.

Pour cette alerte, les contacts sont les suivants :

Etablissement public territorial Paris Terres d'Envol

Direction de l'Eau et l'Assainissement

0 800 10 23 13 – contact.usagers@paristde.fr

Département de Seine-Saint-Denis

Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Service Hydrologie Urbaine et Environnement
Bureau Qualité des Eaux
01 43 93 65 00

SIAAP

Permanence du SIAAP

(24h/24 7j/7) pc.saphyrs@siaap.fr

01 44 75 61 91 / 01 44 75 68 76

Si nécessaire, Paris Terres d'Envol se réserve le droit de :

- a) N'accepter dans le réseau d'assainissement territorial que la fraction des eaux correspondant aux prescriptions définies dans la présente autorisation ;
- b) Prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l'incident constaté, y compris la fermeture du ou des branchements en cause, si la limitation des débits collectés, prévue au a) précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l'Etablissement présentent des risques importants.

Toutefois, dans ces cas, Paris Terres d'Envol :

- Informera l'Etablissement de la situation et de la ou les mesures envisagées, ainsi que de la date à laquelle celles-ci pourraient être mises en œuvre,
- Le mettra en demeure d'avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente autorisation avant cette date.

L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Direction de l'Eau et l'Assainissement du fait du non-respect des conditions d'admission, en particulier, des valeurs limites définies par la présente autorisation, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les dommages subis par la Direction de l'Eau et l'Assainissement aura été démontré.

Dans ce cadre, il s'engage à réparer les préjudices subis par la Direction de l'Eau et l'Assainissement et à rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci.

Il en est de même si les rejets de l'Etablissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

Les contraventions à la présente autorisation feront l'objet d'un signalement écrit à l'Etablissement et seront poursuivies conformément aux lois.

ARTICLE 8 – CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'Etablissement devra en informer Paris Terres d'Envol.

Toute modification apportée par l'Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet, doit être portée à la connaissance de Paris Terres d'Envol. Une nouvelle autorisation de déversement au réseau public d'assainissement pourra alors être établie en tenant compte de l'évolution des activités du site, des modifications éventuelles apportées au système d'assainissement et de l'évolution de la réglementation en annulant de fait la précédente.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables aux services publics d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions de la présente autorisation pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée :

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
- Monsieur le Président du SIAAP
- Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France, Service Police de l'eau, cellule Paris proche couronne ;
- Monsieur le Maire d'Aulnay-sous-Bois

Fait à Aulnay-sous-Bois, le

17 DEC. 2024



Bruno BESCHIZZA
Président de Paris Terres d'Envol
Maire d'Aulnay-sous-Bois

Fiche technique :

Bac décanteur 2M3



Caractéristiques :

Bac décanteur galvanisé

Dimensions :

Longueur : 1880 mm
Largeur : 970 mm
Hauteur : 980 mm

Capacité :

1500 litres

Poids :


500 kg

Type de raccordement :


A bride 6" ou à type cardan

Equipements :

deux sorties 6" (150mm)
deux sorties 4" (110 mm)

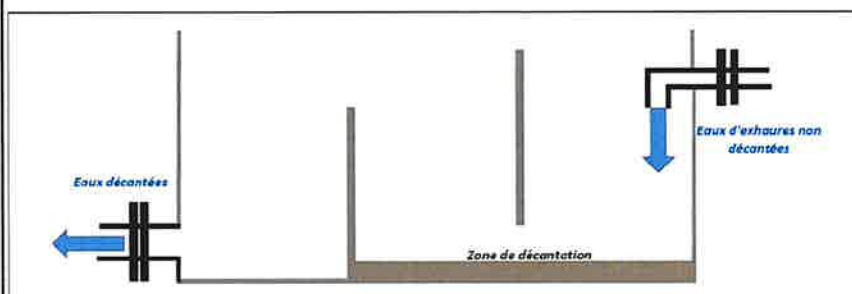

ANNEXE II : Plan de masse avec réseau

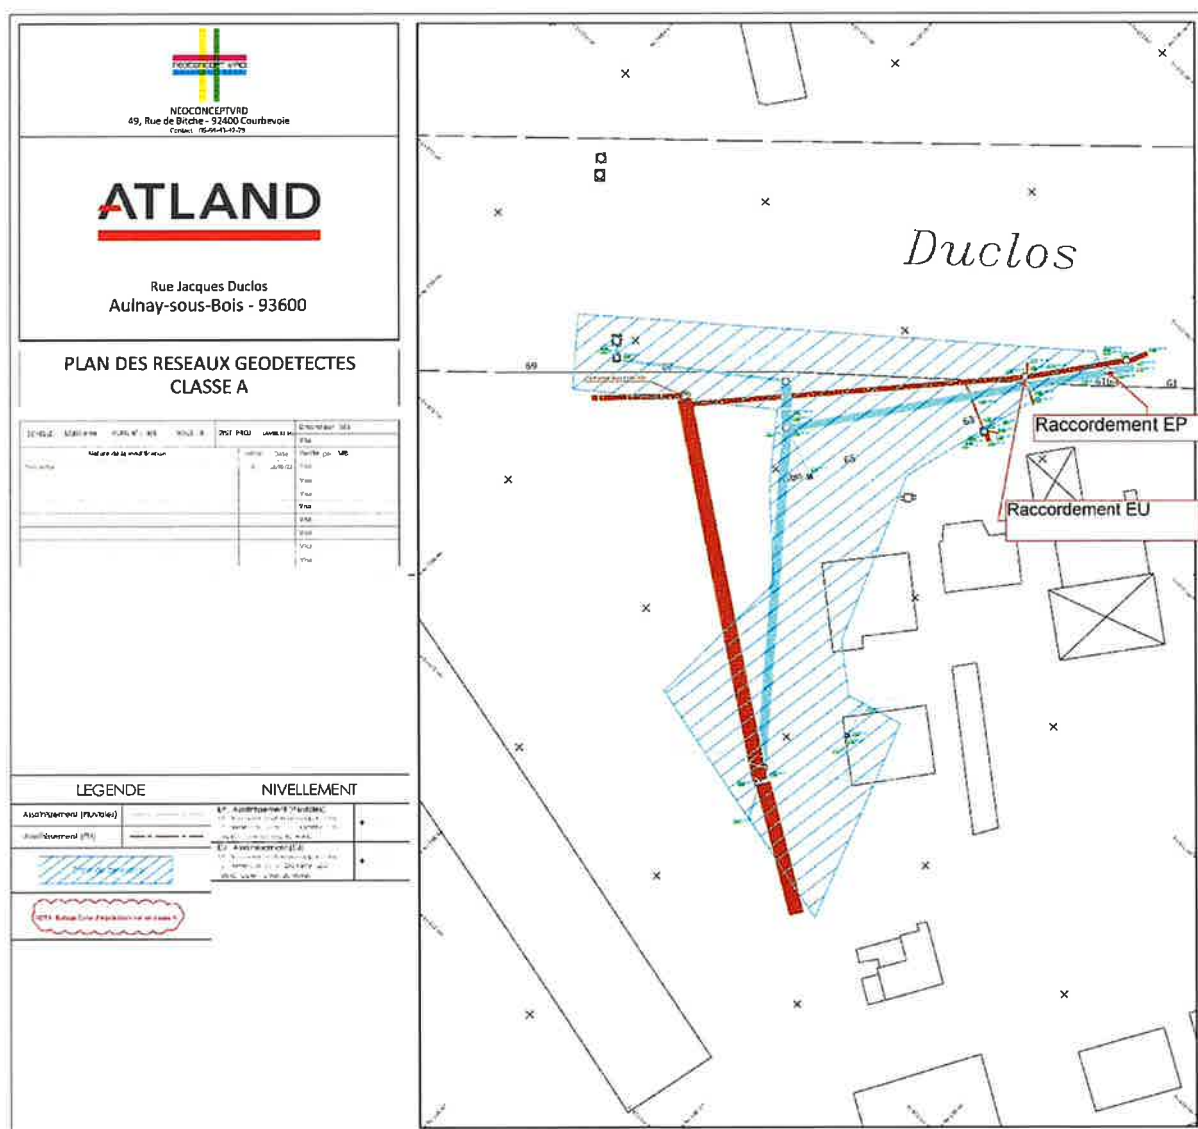

ANNEXE III : Analyse des eaux de nappe

Le rapport d'analyses AL-West B.V. réf COM2023_1315_AULNAY SOUS BOIS_231096_AD du 18/12/2023 présenté dans l'annexe met en évidence que :

- La prescription relative au paramètre MES n'est pas respectée. La concentration mesurée est de 1 300 mg/l pour une valeur maximale autorisée de 100 mg/l en réseau d'eaux pluviales et de 600 mg/l en réseau d'eaux usées.
- La somme des paramètres Aluminium et Fer reste proche de la valeur maximale de 5,0 mg/l avec une concentration mesurée de 4,93 mg/l.
Il est donc attendu que le dispositif de prétraitement prévu permette d'assurer la conformité des rejets vis-à-vis des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté.
- Le paramètre NTK a été analysé à la place du paramètre NGL.
Il est donc attendu que l'établissement mette en place un programme de surveillance de la qualité des rejets tel que défini à l'article 2 et à l'article 6 du présent arrêté.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



SOLPOL
22 rue des Carriers Italiens
91350 GRIGNY
FRANCE

Date 18.12.2023
N° Client 35006877
N° commande 1351907

RAPPORT D'ANALYSES

Cde 1351907 Eau

Client 35006877 SOLPOL
Référence COM2023_1315_AULNAY SOUS BOIS_231096_AD
Date de validation 10.12.23
Prélèvement par: Client

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire pour votre dossier en référence.

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. Les annexes éventuelles font partie du rapport.

Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.

Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos sincères salutations.

Respectueusement,

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientèle

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01

page 1 de 7



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Cde 1351907 Eau

N° échant.	Nom de l'échantillon	Prélèvement	Site du prélèvement
573069	PZ	08.12.2023	

Unité 573069
PZ

Analyses Physico-chimiques

Détergents anioniques	mg/l	<0,1
Fluorures (F)	mg/l	1,2
Azote Kjeldahl (NTK)	mg/l	1,3
Chlorures	mg/l	47
Cyanures totaux	µg/l	<2,0
Indice phénol	µg/l	<10
Phosphore total (P)	mg/l	0,64
Sulfates	mg/l	350
DBO 5	mg/l	<1
Demande chimique en oxygène (DCO)	mg/l	15
Méthode DBO	Jours	(5)
Nombre de dilutions DBO5		3
Chrome VI	µg/l	<5,0
Matières en suspension	mg/l	1300

Métaux

Aluminium (Al)	µg/l	930
Arsenic (As)	µg/l	20
Cadmium (Cd)	µg/l	0,14
Chrome (Cr)	µg/l	2,8
Cuivre (Cu)	µg/l	7,9
Etain (Sn)	µg/l	<10
Fer (Fe)	µg/l	4000
Manganèse (Mn)	µg/l	200
Mercure	µg/l	<0,030
Nickel (Ni)	µg/l	<5,0
Plomb (Pb)	µg/l	14
Zinc (Zn)	µg/l	22

HAP

Naphtalène	µg/l	<0,02
Acénaphthylène	µg/l	<0,050
Acénaphthène	µg/l	<0,01
Fluorène	µg/l	<0,010
Phénanthrène	µg/l	<0,010
Anthracène	µg/l	<0,010

DOC 10.2400-2-J FH P2

Les paramètres réalisés par AL-West B.V. sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramètres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole «*».

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

page 2 de 7



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Cde 1351907 Eau

Unité 573069
PZ

HAP

Fluoranthène	µg/l	<0,010
Pyrène	µg/l	<0,010
Benzo(a)anthracène	µg/l	<0,010
Chrysène	µg/l	<0,010
Benzo(b)fluoranthène	µg/l	<0,010
Benzo(k)fluoranthène	µg/l	<0,01
Benzo(a)pyrène	µg/l	<0,010
Dibenzo(ah)anthracène	µg/l	<0,010
Benzo(g,h,i)pérylène	µg/l	<0,010
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	µg/l	<0,010
Somme HAP	µg/l	n.d.
Somme HAP (VROM)	µg/l	n.d.
Somme HAP (16 EPA)	µg/l	n.d.

Composés aromatiques

Benzène	µg/l	<0,2
Toluène	µg/l	<0,5
Ethylbenzène	µg/l	<0,5
m,p-Xylène	µg/l	<0,2
o-Xylène	µg/l	<0,50
Somme Xylènes	µg/l	n.d.

COHV

Dichlorométhane	µg/l	<0,5
Tétrachlorométhane	µg/l	<0,1
Trichlorométhane	µg/l	<0,5
1,1-Dichloroéthane	µg/l	<0,5
1,2-Dichloroéthane	µg/l	<0,5
1,1,1-Trichloroéthane	µg/l	<0,5
1,1,2-Trichloroéthane	µg/l	<0,5
1,1-Dichloroéthylène	µg/l	0,2
Chlorure de Vinyle	µg/l	0,4
cis-1,2-Dichloroéthène	µg/l	6,6
Trans-1,2-Dichloroéthylène	µg/l	<0,50
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes	µg/l	6,6 ^{x)}
Trichloroéthylène	µg/l	<0,5
Tétrachloroéthylène	µg/l	<0,1

Hydrocarbures totaux

Hydrocarbures totaux C10-C40	µg/l	<50
Fraction C10-C12	µg/l	<10
Fraction C12-C16	µg/l	<10

Les paramètres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramètres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole "x)".

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01

page 3 de 7



AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Cde 1351907 Eau

Unité 573069
PZ

Hydrocarbures totaux

Fraction C16-C20	µg/l	<5,0	7)
Fraction C20-C24	µg/l	<5,0	7)
Fraction C24-C28	µg/l	<5,0	7)
Fraction C28-C32	µg/l	<5,0	7)
Fraction C32-C36	µg/l	<5,0	7)
Fraction C36-C40	µg/l	<5,0	7)

Composés Organohalogénés

AOX	mg/l	0,012
EOX non volatils	mg/l	<0,001

Polychlorobiphényles

PCB (28)	µg/l	<0,010
PCB (52)	µg/l	<0,010
PCB (101)	µg/l	<0,010
PCB (118)	µg/l	<0,010
PCB (138)	µg/l	<0,010
PCB (153)	µg/l	<0,010
PCB (180)	µg/l	<0,010
Somme PCB (STI) (ASE)	µg/l	n.d.
Somme 7 PCB (Ballschmider)	µg/l	n.d.

Composés volatils

Fraction aliphatique C5-C6	µg/l	<2,0	
Fraction >C6-C8	µg/l	<4,0	x)
Fraction >C8-C10	µg/l	<4,0	x)
Fraction aliphatique >C6-C8	µg/l	<2,0	
Fraction aromatique >C6-C8	µg/l	<2,0	
Fraction aliphatique >C8-C10	µg/l	<2,0	
Fraction C5-C10	µg/l	<10	x)
Fraction aromatique >C8-C10	µg/l	<2,0	

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Les incertitudes de mesure analytiques spécifiques aux paramètres ainsi que les informations sur la méthode de calcul sont disponibles sur demande, si les résultats communiqués sont supérieurs à la limite de quantification spécifique au paramètre. Les critères de performance minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission Européenne en ce qui concerne l'incertitude de mesure.

Analyse de la DBO-5 : L'analyse a été réalisée avec suppression de la nitrification. Le nombre de réplique pour la mesure est de un.
La méthode d'analyse de la DBO5 est effectuée conformément à la norme en (5) jours ou (2 + 5) jours.

Phosphore total : préparation selon NEN 6663 (1987), mesure conforme à NEN-ISO 15923-1.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

page 4 de 7



ANNEXE IV : Tableau de suivi

Projet					
Titulaire	Commune	Arrete/convention de déversement du	autorisé par	type d'eau	débit autorisé
				eau process	
				rabattement de nappe	
				eau de ruissellement	
				...	

Suivis des rejets (concentration en mg/l)	Date de l'autosurveillance					
	débit réel (m3/j)					
	date début des rejets					
	cumul des volumes rejetés (m3)					
	MES					
	DCO					
	DBO5					
	NGL					
	Ptot					
	Alu					
	Fer					
	Chrome tot					
	Chrome VI					
	Cu					
	Ni					
	Pb					
	Zn					
	Hg					
	Métaux totaux					
	AOx					
	HCT					
	COHV					
	Sulfates					
	Indice phénol					
	PCB					
	HAP					
	PCB					
	TAC					
	date du prélèvement					
	Commentaires					

