

**ARRETE n°2024/031  
AUTORISANT LE DEVERSEMENT  
TEMPORAIRE DES EAUX D'EXHAURE  
DU CHANTIER**

**VILLE DE SEVRAN  
28 AVENUE DU GENERAL LECLERC  
93270 SEVRAN**

**Pour ses installations situées 4- 6 rue  
Gabriel Péri à SEVRAN**

**Dans le réseau public d'assainissement  
du territoire Paris Terres d'Envol**

**Coordonnées du demandeur  
Madame Laëticia CASTRO CEPIN  
laetitia.castrocepin@ville-sevrans.fr**

**Le Président de l'établissement public territorial PARIS TERRES D'ENVOL,**

**Vu** les articles L1331-1 à L1331-10 et L1337-2 du code de la santé publique

**Vu** l'article L 213-10-2 du code de l'environnement modifié par l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

**Vu** les articles L. 2224-8, L. 2224-9, L3451-1, L3451-3, R. 2224-19 R. 2224-19-1, R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales ;

**Vu** le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

**Vu** l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 24 août 2017 modifiant les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** le règlement de service d'assainissement territorial adopté par délibération n° 152 du 13 décembre 2021

**Vu** le règlement d'assainissement adopté par le Conseil Départemental de Seine Saint Denis

**Considérant** l'avis émis sur la demande d'autorisation de déversement par :

- Le département de la Seine Saint Denis en date du 14/10/2024

## ARRÊTE

### ARTICLE 1 – OBJET DE L'AUTORISATION

**VILLE DE SEVRAN**  
**28 AVENUE DU GENERAL LECLERC**  
**93270 SEVRAN**

dénommé **l'Etablissement** dans la suite du présent arrêté est autorisé dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux d'exhaure provenant du chantier dans le réseau territorial d'eaux pluviales de la rue Gabriel Péri à Sevran. Les eaux claires du chantier raccordées au réseau territorial d'eaux pluviales rejoignent le réseau départemental d'eaux pluviales Allée Mozart à Sevran puis la Morée, rivière gérée par le Département.

L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol est maître d'ouvrage du réseau territorial d'assainissement et responsable du service public d'assainissement territorial.

Dans la suite du document, il est dénommé **Paris Terres d'Envol**.

### ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUE DES REJETS

#### A. Prescriptions générales

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux rejetées doivent :

- Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. En cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5 ;
- Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C ;
- Présenter un rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) inférieur à 2,5 ;
- Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles de :
  - Colorer anormalement les rejets
  - Porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système d'assainissement ;
  - Endommager le système de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs équipements connexes ;
  - Entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ;
  - Être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de baignades...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics ;
  - Empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.
- Respecter les prescriptions du règlement de service de l'Assainissement de l'EPT, du règlement de l'assainissement Départemental.

#### B. Prescriptions particulières

Les eaux rejetées ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005, ni celles figurant à l'annexe V de l'arrêté du 22 juin 2007, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement.

#### Volumes autorisés

Durée du rejet : 5 mois  
Débit horaire : 2,5 m3/h  
Débit journalier : 60 m3/j  
Volume prévisionnel total : 9000 m3

Les eaux rejetées devront en particulier respecter les prescriptions particulières suivantes (réseau d'eaux pluviales).

Paramètres	Concentrations moyennes journalières maximale (mg /l)	Flux journaliers maximaux
Demande Chimique en Oxygène (DCO)	300 mg/l	18
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5)	100 mg/l	6
Matières En Suspension (MES)	100 mg/l	6
Azote global (NGL)	30 mg/l	1,8
Phosphore total (Pt)	10 mg/l	0,6

Quel que soit le réseau

Paramètres	Concentrations moyennes journalières (mg /L)	Flux journaliers maximaux
Métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Zn + Sn + Cd + Hg + Fe + Al)	15 mg/l	0,9
Indice phénols	0,3 mg/l	0,018
Cadmium (en Cd)	0,2 mg/l	0,012
Benzène	0 mg/l	0
Toluène	4 mg/l	0,24
Éthylbenzène	1,5 mg/l	0,09
Xylène	1,5 mg/l	0,09
Manganèse	0,05 mg/l	0,003
Mercure (en Hg)	0,05 mg/l	0,003
Chrome hexavalent et composés (en Cr)	0,1 mg/l	0,006
Plomb et composés (en Pb)	0,5 mg/l	0,03
Cuivre et composés (en Cu)	0,5 mg/l	0,03
Chrome et composés (en Cr)	0,5 mg/l	0,03
Nickel et composés (Ni)	0,5 mg/l	0,03
Zinc et composés (en Zn)	2 mg/l	0,12
Fer, aluminium et composés (en Fe + Al)	5 mg/l	0,3
AOX	1 mg/l	0,06
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)	1 mg/l	0,06
Hydrocarbures totaux	10 mg/l	0,6
Sulfates	400 mg/l	24
Chlorures	500 mg/l	30
HAP	0,05 mg/l	0,003
PCB	0,05 mg/l	0,003

### ARTICLE 3 – CONDITIONS TECHNIQUES DU DEVERSEMENT

#### Nature des rejets

La principale activité de l'Etablissement sur la construction du futur poste de police de la ville de Sevrans.

Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes : rejet d'eaux d'exhaure susceptibles d'être polluées par l'activité du chantier.

Actu de réception en préfecture  
093-200058097-20241118-2024-031-AU  
Date de télétransmission : 18/11/2024  
Date de réception préfecture : 18/11/2024

### Plan des réseaux internes de collecte

Le raccordement au réseau public s'effectuera par le biais d'un branchement existant d'eaux pluviales de l'emprise du chantier.

L'Etablissement devra prendre toutes les dispositions nécessaires d'une part pour assurer que l'état de son réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et d'autre part pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et le cas échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d'exploitation des ouvrages de collecte et de traitement.

L'Etablissement devra entretenir convenablement ses canalisations de collecte d'effluents et procéder à des vérifications régulières de leur bon état.

### Produits utilisés par l'Etablissement

L'Etablissement devra se tenir à la disposition de Paris Terres d'Envol pour répondre à toute demande d'information quant à la nature des produits utilisés. A ce titre, les fiches « produit » et les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être consultées par Paris Terres d'Envol sur demande.

### Traitement préalable aux déversements

Les eaux pluviales passeront par un bac de décantation avant rejet au réseau public (annexe I).

## **ARTICLE 4 – DUREE DE L'AUTORISATION**

Le présent arrêté est délivré pour une durée de 5 mois à partir de sa date de signature.

Si l'Etablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande à la Direction de l'Eau et l'Assainissement de Paris Terres d'Envol, par écrit, 1 mois au moins avant la date d'expiration du présent arrêté.

En dessous de ce délai et si l'instruction de ce renouvellement se prolonge au-delà de la validité de la présente autorisation, la Direction de l'Eau et l'Assainissement se réserve le droit de faire interrompre le rejet le temps de cette instruction.

## **ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES**

L'EPT Paris Terres d'Envol et le Département de la Seine-Saint-Denis n'appliquent pas de redevance pour le rejet d'eaux d'exhaure dans le réseau d'eaux pluviales.

## **ARTICLE 6 – AUTOSURVEILLANCE**

L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent arrêté.

Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluations appropriées du volume prélevé.

L'exploitant doit spécifier les différents volumes d'eaux rejetés pour chaque type d'eau : eaux pluviales souillées et eaux d'exhaure.

Le titulaire devra mettre en place un programme de surveillance des rejets.

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés de façon à fournir en permanence une information fiable.

Le demandeur consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'installation de prélèvement :

- Les volumes prélevés quotidiennement ;
- Les incidents survenus au niveau de l'exploitation.

Les eaux pluviales transitent par un bassin de rétention et un séparateur à hydrocarbures avant raccordement au réseau public. Il est demandé au pétitionnaire un curage régulier des ouvrages de prétraitement, un suivi continu du pH et un traitement complémentaire pour ramener le pH aux teneurs ~~maximales imposées en cas de~~ dépassement.

## Surveillance des dispositifs de traitement avant rejet :

Description des installations en place :

Chaque ouvrage de traitement sera inspecté à fréquence régulière, et entretenu de manière à être en permanence opérationnel suivant ses caractéristiques et ses performances annoncées. Un cahier d'exploitation sera tenu à jour pour chaque ouvrage. Chaque intervention ou vérification devra être consignée. Les bordereaux de suivi des déchets y seront conservés. Ce cahier sera tenu à disposition des agents des services publics de l'assainissement.

Entretien et élimination des déchets :

L'établissement a l'obligation de maintenir en permanence ses installations de pré-traitement/récupération en bon état de fonctionnement. Pour cela, les regards de vidange doivent être parfaitement accessibles. Ils seront suffisamment grands pour permettre le nettoyage et les éventuelles opérations de maintenance à effectuer sur l'appareil.

L'installation récupérant les boues/les hydrocarbures devra être vidangée et curée régulièrement, au minimum annuellement, en fonction de son utilisation et de sa capacité de rétention. Les boues/les hydrocarbures, stockés sur rétention, doivent être évacués en tant que déchets industriels spéciaux et confiés à une société agréée qui assurera leur élimination ou leur valorisation dans les conditions réglementaires en vigueur.

Les by-pass qui permettent d'isoler l'appareil doivent être évités.

## Surveillance de la qualité des rejets :

Mesures à effectuer :

- Des mesures de débit, de pH et de température de l'effluent seront effectuées journalièrement et devra pouvoir être communiquée à tout moment aux gestionnaires des réseaux d'assainissement.

Les paramètres du tableau de l'article 2-B seront analysés **mensuellement** en laboratoire agréé sur un prélèvement en un point représentatif du rejet global au réseau d'assainissement. **Si les résultats d'auto-surveillance sont conformes sur un trimestre 'glissant', le pétitionnaire pourra solliciter le gestionnaire de réseaux pour le retrait de certains paramètres de la surveillance.**

Transmission des données obtenues :

En cas de non-conformité du rapport d'analyse transmis par le laboratoire, l'établissement devra arrêter le déversement et mettre en place un dispositif de prétraitement adéquat et bien dimensionné au regard de la pollution à traiter.

Ce programme d'autosurveillance pourra être modifié sur la période, en fonction des résultats obtenus.

Le rapport d'autosurveillance qui sera transmis à la fin du rejet sera accompagnée d'un bilan comportant :

- Le volume d'eau rejeté au réseau d'assainissement.
- Les résultats d'autosurveillance.
- La consommation en eau potable pour chaque usage.

Il conviendra d'envoyer les résultats d'analyse des eaux aux gestionnaires d'assainissement dont les contacts apparaissent ci-dessous.

## Contacts

Contact établissement	Téléphone	Courriel
EPT Paris Terres d'Envol	0 800 10 23 13	<a href="mailto:contact.usagers@paristde.fr">contact.usagers@paristde.fr</a>
Département de Seine Saint Denis DEA Bureau Qualité des Eaux 93 006 BOBIGNY Cédex	01 43 93 65 00	<a href="mailto:autosurveillance-rejet@seinesaintdenis.fr">autosurveillance-rejet@seinesaintdenis.fr</a>

## Contrôle

Paris Terres d'Envol et le Département de Seine-Saint-Denis pourront effectuer, **à leurs frais et de façon inopinée**, des contrôles de débit et de qualité.

L'Etablissement facilitera l'accès des agents de Paris Terres d'Envol et du Département de Seine-Saint-Denis, ou des personnes mandatées par ces services, à ses installations pour leur permettre d'effectuer toute inspection ou prélèvement nécessaire à l'exercice de leur mission de contrôle du bon respect des termes de la présente autorisation. Ces contrôles ont lieu de façon inopinée.

Paris Terres d'Envol et le Département de Seine-Saint-Denis pourront faire supporter les frais du contrôle par l'auteur du déversement si au moins une analyse démontre que les eaux rejetées ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues dans le règlement d'assainissement.

Paris Terres d'Envol et le Département de Seine-Saint-Denis (ainsi que les organismes et laboratoires d'analyse appelés à intervenir dans le cadre de ces contrôles) s'engagent à respecter le caractère confidentiel des résultats d'analyses, notamment pour préserver certains secrets de fabrication de l'Etablissement.

## **ARTICLE 7 – NON-RESPECT DES CONDITIONS D'ADMISSION**

L'Etablissement devra prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de déversement de produits dangereux et pour limiter les conséquences d'un déversement accidentel.

L'Etablissement s'engage à alerter immédiatement Paris Terres d'Envol, ainsi que le Département, en cas de risque :

- Soit d'un rejet non conforme, à la suite d'un dysfonctionnement du prétraitement éventuel ou non (mesures in situ, autosurveillance, observations...);
- Soit d'un rejet accidentel de produits toxiques ou corrosifs, ou susceptibles de provoquer des dégagements gazeux.

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par la présente autorisation, l'Etablissement est tenu de :

- Prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de Paris Terres d'Envol et du Département de Seine-Saint-Denis pour une autre solution ;
- Isoler son réseau d'évacuation d'eaux si le dépassement fait peser un risque grave pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de Paris Terres d'Envol et du Département de Seine-Saint-Denis.

En cas de dépassement de seuil sur le paramètre sulfate établi à 400 mg/l, l'établissement devra mettre en place un détecteur d'H<sub>2</sub>S au droit du rejet, afin de surveiller les émanations de gaz soufrés au réseau d'assainissement. Ce détecteur devra être accompagné d'une transmission de résultats à fréquence très courte et d'une alarme en cas du dépassement du seuil d'H<sub>2</sub>S de 5 ppm.

Ce système devra être susceptible de stopper le rejet en cas de dégagement. Dans ce cas, l'établissement devra mettre en place un dispositif pour améliorer cette situation, soit par la mise en route d'un dispositif de prétraitement, soit par l'injection de réactif pour éviter les phénomènes de fermentation.

L'Etablissement précisera la nature et la quantité du désordre constaté. Il mettra tout en œuvre pour le faire cesser sans délai. Avant la reprise du rejet, l'Etablissement en demandera l'autorisation au gestionnaire après avoir démontré le retour à une situation normale et les moyens engagés pour éviter un nouveau dysfonctionnement.

Pour cette alerte, les contacts sont les suivants :

### **Etablissement public territorial Paris Terres d'Envol**

Direction de l'Eau et l'Assainissement

0 800 10 23 13 – [contact.usagers@paristde.fr](mailto:contact.usagers@paristde.fr)

### **Département de Seine-Saint-Denis**

Direction de l'Eau et de l'Assainissement  
Service Hydrologie Urbaine et Environnement  
Bureau Qualité des Eaux  
01 43 93 65 00

Si nécessaire, Paris Terres d'Envol se réserve le droit de :

- a) N'accepter dans le réseau d'assainissement territorial que la fraction des eaux correspondant aux prescriptions définies dans la présente autorisation ;

- b) Prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l'incident constaté, y compris la fermeture du ou des branchements en cause, si la limitation des débits collectés, prévue au a) précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l'Etablissement présentent des risques importants.

Toutefois, dans ces cas, Paris Terres d'Envol :

- Informera l'Etablissement de la situation et de la ou les mesures envisagées, ainsi que de la date à laquelle celles-ci pourraient être mises en œuvre,
- Le mettra en demeure d'avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente autorisation avant cette date.

L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Direction de l'Eau et l'Assainissement du fait du non-respect des conditions d'admission, en particulier, des valeurs limites définies par la présente autorisation, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les dommages subis par la Direction de l'Eau et l'Assainissement aura été démontré.

Dans ce cadre, il s'engage à réparer les préjudices subis par la Direction de l'Eau et l'Assainissement et à rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci.

Il en est de même si les rejets de l'Etablissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

En cas de dépassement de seuil sur le paramètre sulfates établi à 400 mg/l, si des désordres étaient constatés sur le système d'assainissement, tels que des émanations de gaz soufrés engendrant un danger pour le personnel exploitant, le rejet sera immédiatement arrêté et l'établissement devra mettre en place un dispositif pour améliorer cette situation, soit par la mise en route d'un dispositif de prétraitement, soit par l'injection de réactif pour éviter les phénomènes de fermentation.

Les contraventions à la présente autorisation feront l'objet d'un signalement écrit à l'Etablissement et seront poursuivies conformément aux lois.

## ARTICLE 8 – CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'Etablissement devra en informer Paris Terres d'Envol

Toute modification apportée par l'Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet, doit être portée à la connaissance de Paris Terres d'Envol. Une nouvelle autorisation de déversement au réseau public d'assainissement pourra alors être établie en tenant compte de l'évolution des activités du site, des modifications éventuelles apportées au système d'assainissement et de l'évolution de la réglementation en annulant de fait la précédente.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables aux services publics d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions de la présente autorisation pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée :

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
- Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile-de-France, Service Police de l'eau, cellule Paris proche couronne ;

Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 NOV. 2024

**Bruno BESCHIZZA**  
Président de Paris Terres d'Envol  
Maire d'Aulnay-sous-Bois

**1523 - COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE WOLTMAN À BRIDES - CLASSE R80 - EAU FROIDE**

**Compteur d'eau gros calibre**

**Compteur Woltman à bride - classe R80 - eau froide**

**Utilisation :** Comptage d'eau pour débit important (irrigation, industrie, réseau de distribution)

**Conception :** Mécanisme amovible (démontage et entretien facile). Cadran sec orientable à 360° avec capot de protection. Transmission magnétique. Lecture directe sur rouleaux chiffrés. Raccordement à bride GN16 (norme EN 1092-2)

**Anti-fraude :** Plombage, protection contre les champs magnétiques extérieurs

**Matière :** Corps fonte

**Aptitudes mécaniques :** Pertes de charge faibles

**Classes de précision :** R20 ou R80 selon modèle

**Pression :** PN 16 bar

**Température :** 0°C/+50°C

**Installation :** La conduite amont doit être droite sur 10xDN et la conduite aval doit être droite sur 5xDN (U10D5)

**Certifications :** MID 2004/22/CE

Compteur à hélice axiale

Classe de précision : R80 (montage toutes positions)

Pertes de charge : 0,16 bar max



GALERIE PHOTOS

SAS E.R.F. au capital de 39475 € - Européenne de Rabattement de nappe et de Forage  
Agence IDF : 2, rue Jacqueline Auriol 78125 GAZERAN  
R.C.S. DUNKERQUE 503 433 682  
Tél : 01.30.46.06.44



## Fiche technique pompe à piston PT 90



**Poids : 1140 KG**

### Spécifications techniques:

#### Pompe à piston:

type : à double effet  
 débit max : 90 m<sup>3</sup>/h  
 hauteur max : 20 m  
 asp. Max : 0.2 m  
 diam cyl. : 175 mm  
 puissance : 6,0 kW  
 vitesse : 62 coups / minute  
 aspiration : 6" raccord mal avec collecteur de pierres  
 refoulement : 6" raccord mal

#### Matériaux:

corps : cast iron  
 cylinder : inox AISI 316  
 clapet : cuivre  
 bielle : inox AISI 316  
 garniture : garniture tressée  
 joints : NBR

SAS E.R.F. au capital de 39475 € - Européenne de Rabattement de nappe et de Forage  
 Agence IDF : 2, rue Jacqueline Auriol 78125 GAZERAN  
 R.C.S. DUNKERQUE 503 433 682  
 Tél : 01.30.46.06.44

## Fiche technique :

### Bac décanteur 2M3



#### Caractéristiques :

Bac décanteur galvanisé

#### Dimensions :

Longueur : 1880 mm

Largeur : 970 mm

Hauteur : 980 mm

#### Capacité :

1500 litres

#### Poids :

500 kg


#### Type de raccordement :

A bride 6" ou à type cardan

#### Équipements :

deux sorties 6" (150 mm)

deux sorties 4" (110 mm)

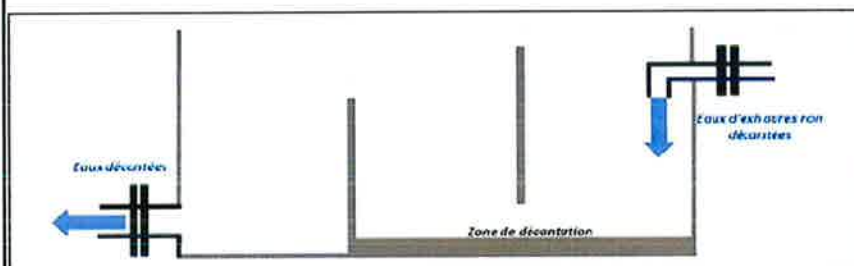


SAS E.R.F. au capital de 39475 € - Européenne de Rabattement de nappe et de Forage

Agence IDP : 2, rue Jacqueline Auriol 78125 GAZERAN

R.C.S. DUNKERQUE 503 433 682

Tél : 01.30.46.06.44

ANNEXE II : Plan de masse

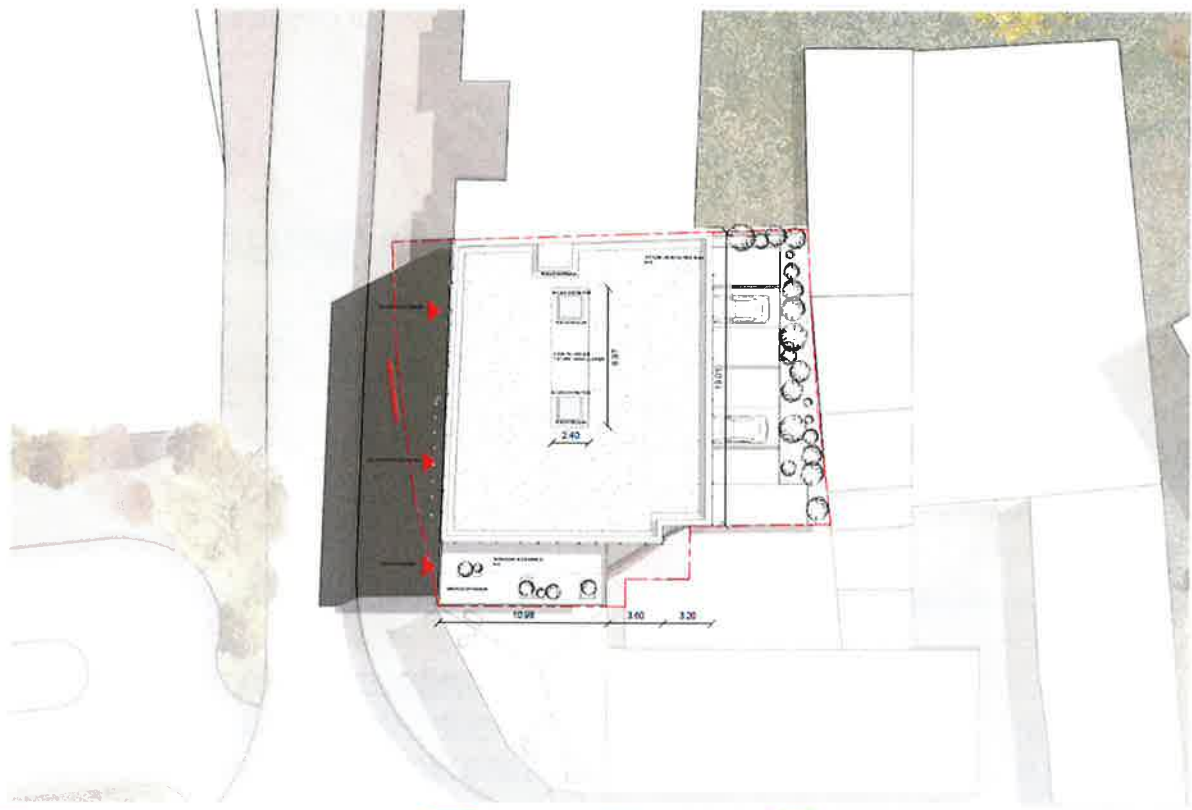

**ZUB**  
ENTREPRISE MANDATAIRE  
ZUB  
22 Rue de Reims  
92300 Clichy  
Tel : 03 44 85 70 90

**Valero**  
**Gadan**  
Architectes

ARCHITECTES & ASSOCIES  
VALERO GADAN  
17 Rue Pont Aux Choux  
75003 Paris  
Tel : 01 44 78 05 30

**epdc**  
BET  
EPDC  
23 rue Raspail  
94200 Ivry-sur-Seine  
Tel : 01 49 87 04 90  
Fax : 01 49 87 04 90

**ietl**  
BET D D  
IETI  
23 rue Raspail  
94200 Ivry-sur-Seine  
Tel : 01 49 87 04 90  
Fax : 01 49 87 03 59

**mebl**  
ECONOMISTE  
MEB  
23 rue Raspail  
94200 Ivry-sur-Seine  
Tel : 01 49 87 04 90  
Fax : 01 49 87 03 59

POSTE DE POLICE / POLE URBAIN		00 00 00
LIRE COMMUNICATIVE à relier		
Date: 2024	Phase: RPD	01
Intens: 128	Reference:	

L'analyse des eaux de nappe n'est pas faite sur l'ensemble des paramètres de pollution. Les analyses d'autosurveillance devront être réalisées sur tous les paramètres listés en article 2.

Le paramètre Sulfates présente une concentration de 1 800 mg/l pour un seuil de rejet de 400 mg/l.  
L'Etablissement devra mettre sur site un détecteur d'H<sub>2</sub>S et se conformer aux prescriptions de l'article 7 du présent arrêté.

Rapport d'essai n° : UPA19-014746-1  
Projet : C19-12094



WESSLING France S.A.R.L.  
3 Avenue de Norvège - ZI de Courtaboeuf  
91140 Villebon-sur-Yvette  
Tél. +33 (0)1 64 47 65-38 - Fax +33 (0)1 97 53 90 48  
labo.paris@wessling.fr - www.wessling.fr

Villebon-sur-Yvette, le 29.04.2019

N° d'échantillon 19-064371-01  
Designation d'échantillon Unité P21

#### Analyse physique

pH	E/L	7,3
Température de mesure du pH	*C E/L	17,2

#### Cations, anions et éléments non métalliques

Titre alcalimétrique complet (TAC)	*F E/L	39
Dioxyde de carbone agressif	mg/l E/L	<3,0
Hydrogencarbonates (HCO <sub>3</sub> )	mg/l E/L	470
Ammonium (NH <sub>4</sub> )	mg/l E/L	45
Azote ammoniacal (NH <sub>4</sub> -N)	mg/l E/L	35
Sulfates (SO <sub>4</sub> )	mg/l E/L	1800
Carbonate (CO <sub>3</sub> )	mg/l E/L	<6,0

#### Divers

Alcalinité pH 4,3	mmol/l E/L	7,7
-------------------	------------	-----

#### Eléments

Calcium (Ca)	mg/l E/L	13000
Magnésium (Mg)	mg/l E/L	340